


Схема электрическая подключения ТРК «Ливенка» 24400

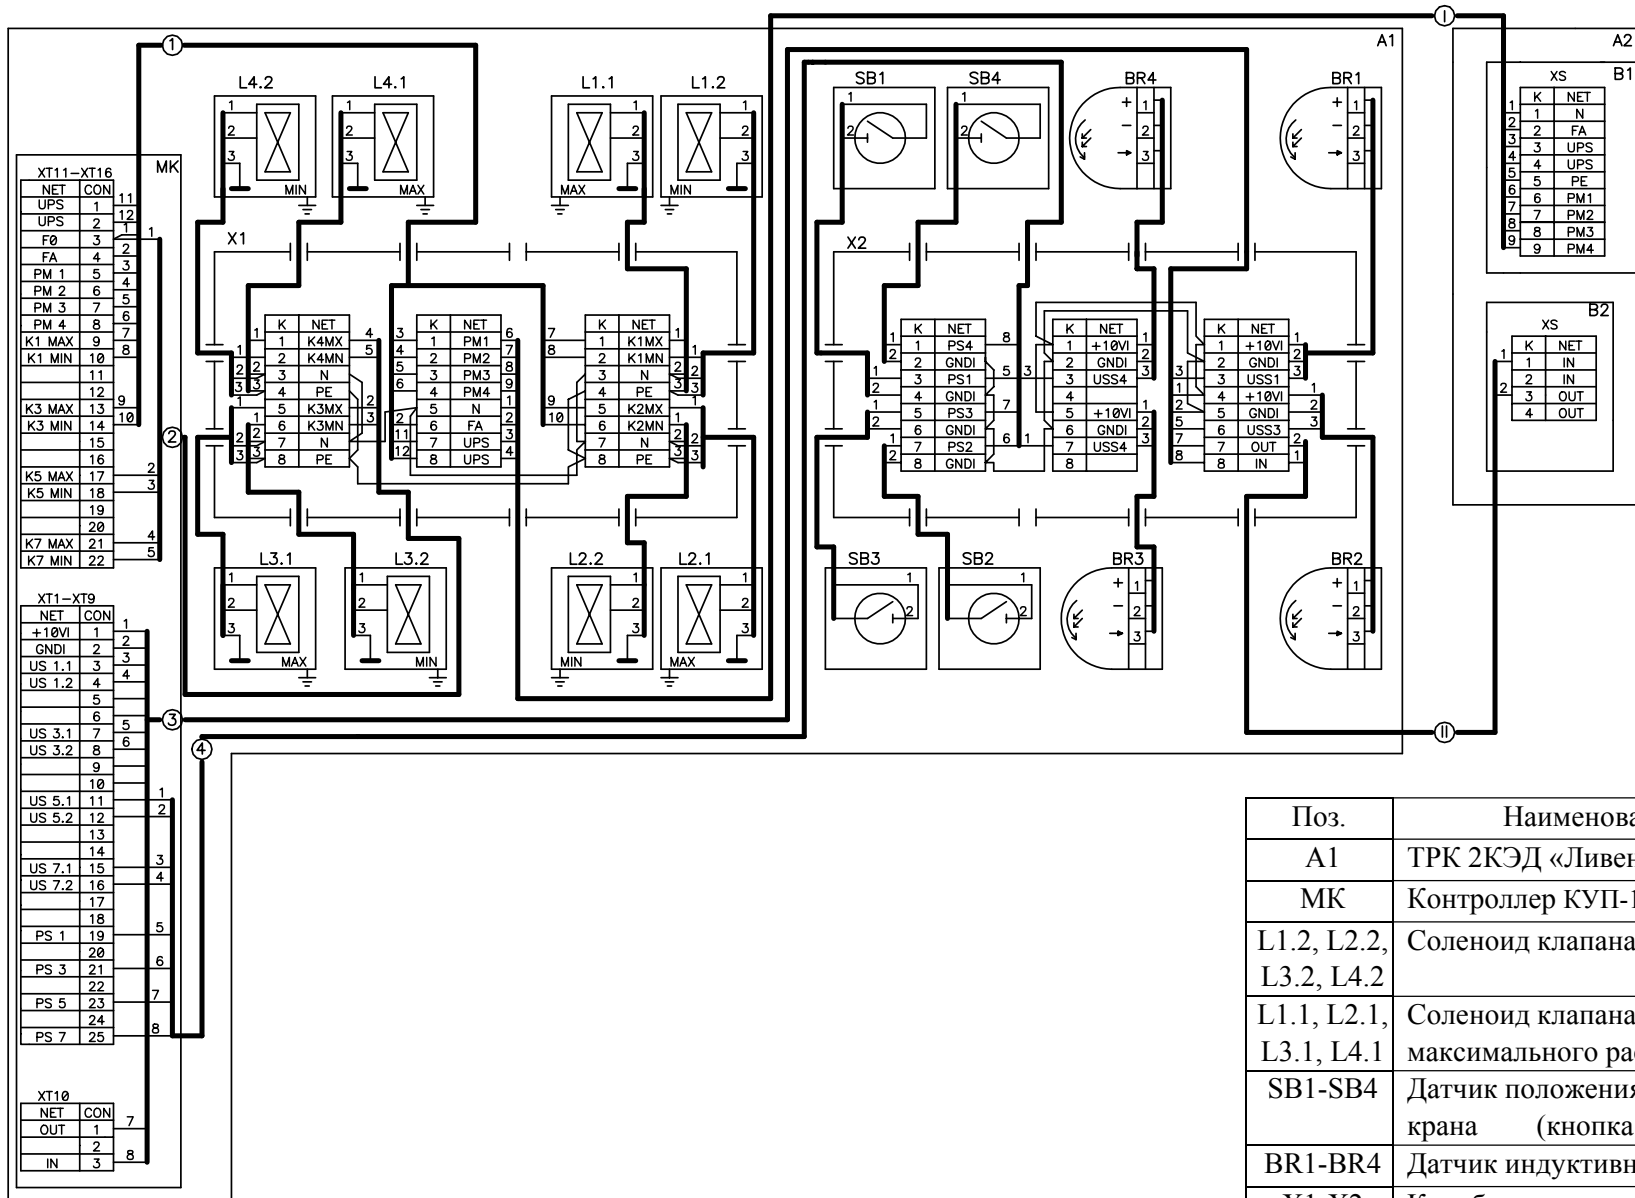

1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм².

2 Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X2 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.

Поз.	Наименование	Кол-во
A1	ТРК 2КЭД «Ливенка-24400»	
MK	Контроллер КУП-19 (КУП-15)	1
L1.2, L2.2, L3.2, L4.2	Соленоид клапана отсекателя	4
L1.1, L2.1, L3.1, L4.1	Соленоид клапана максимального расхода	4
SB1-SB4	Датчик положения раздаточн. крана (кнопка Пуск/Стоп)	4
BR1-BR4	Датчик индуктивный	4
X1-X2	Коробка соединительная	2
A2	Операторная	
B2	ПДУ «Весна-ТЭЦ»	По Зак.
B1	Шкаф электрический	По Зак.