


Схема электрическая общая ТРК 2КЭД «Ливенка-31110».

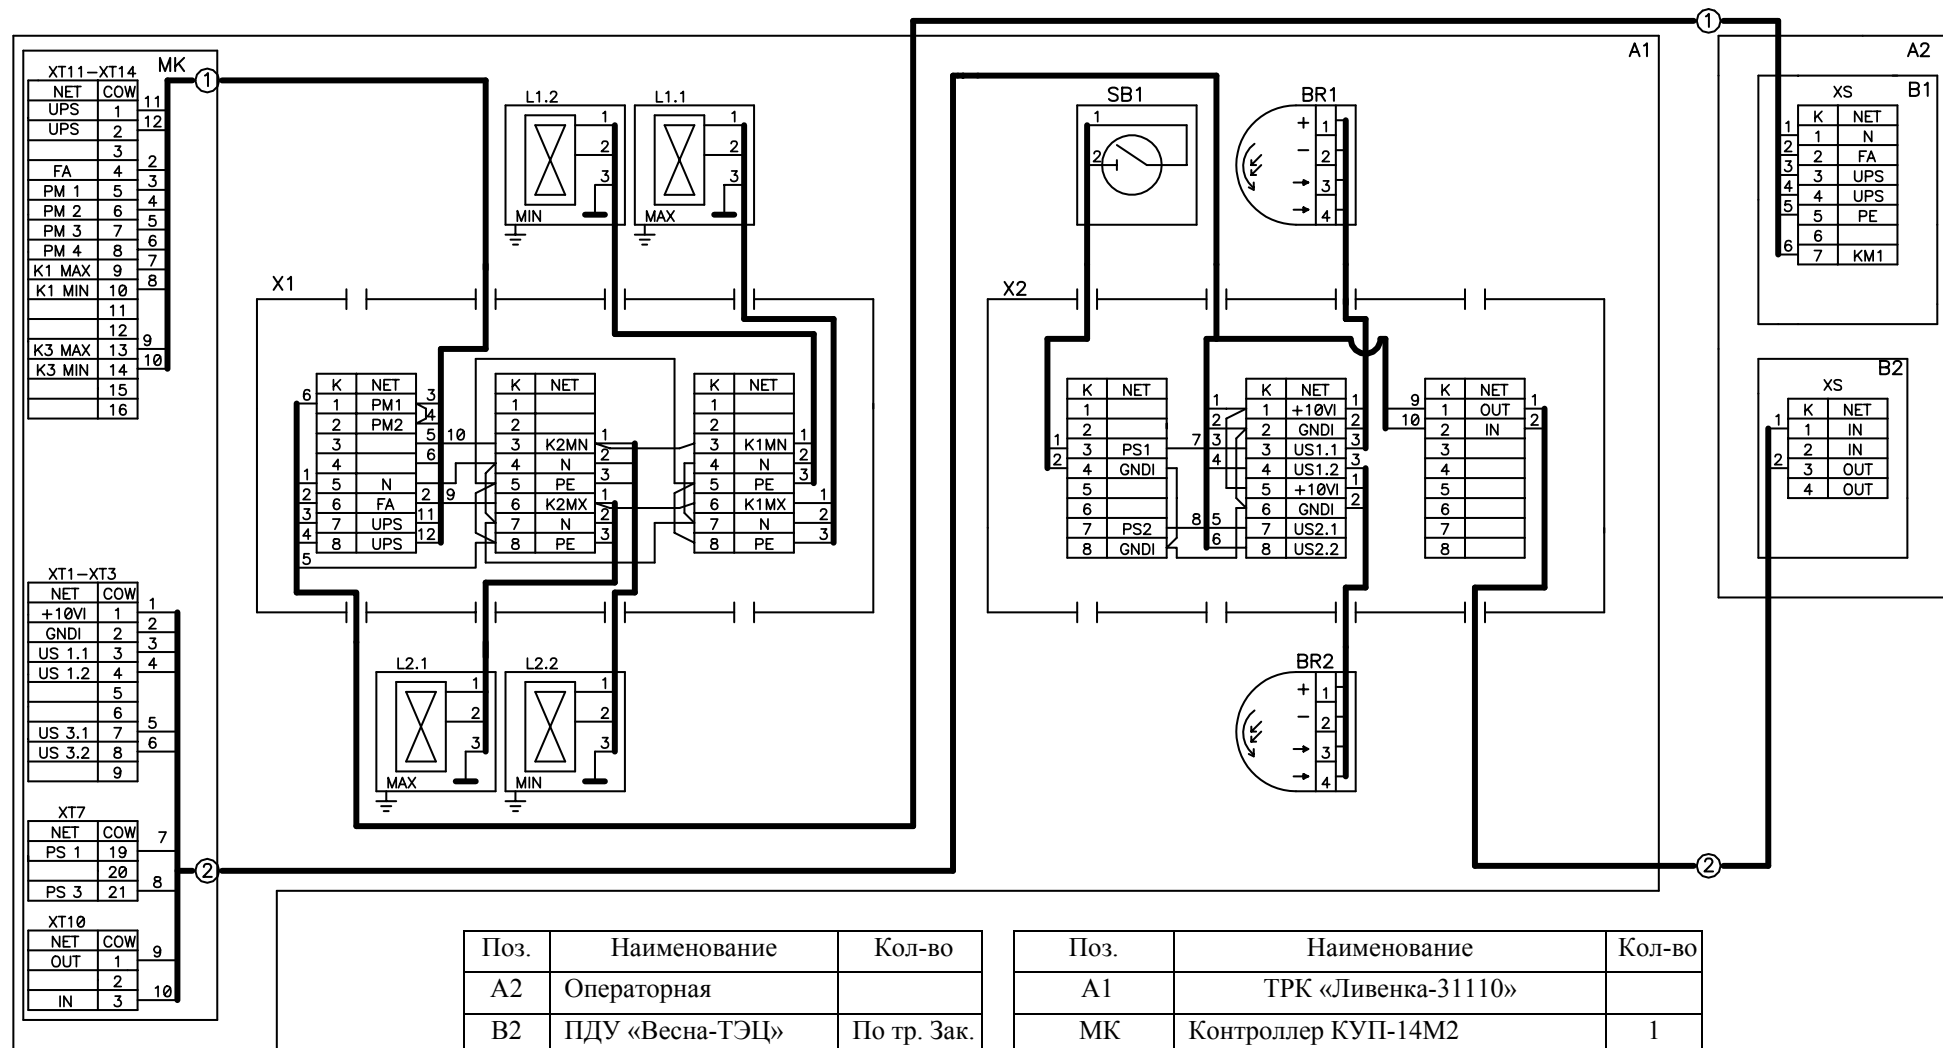

1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм².

2 Кабель позиции I, II прокладывать раздельно в металлических трубах.

3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X2 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.