


Схема электрическая подключения ТРК «Ливенка» 31200

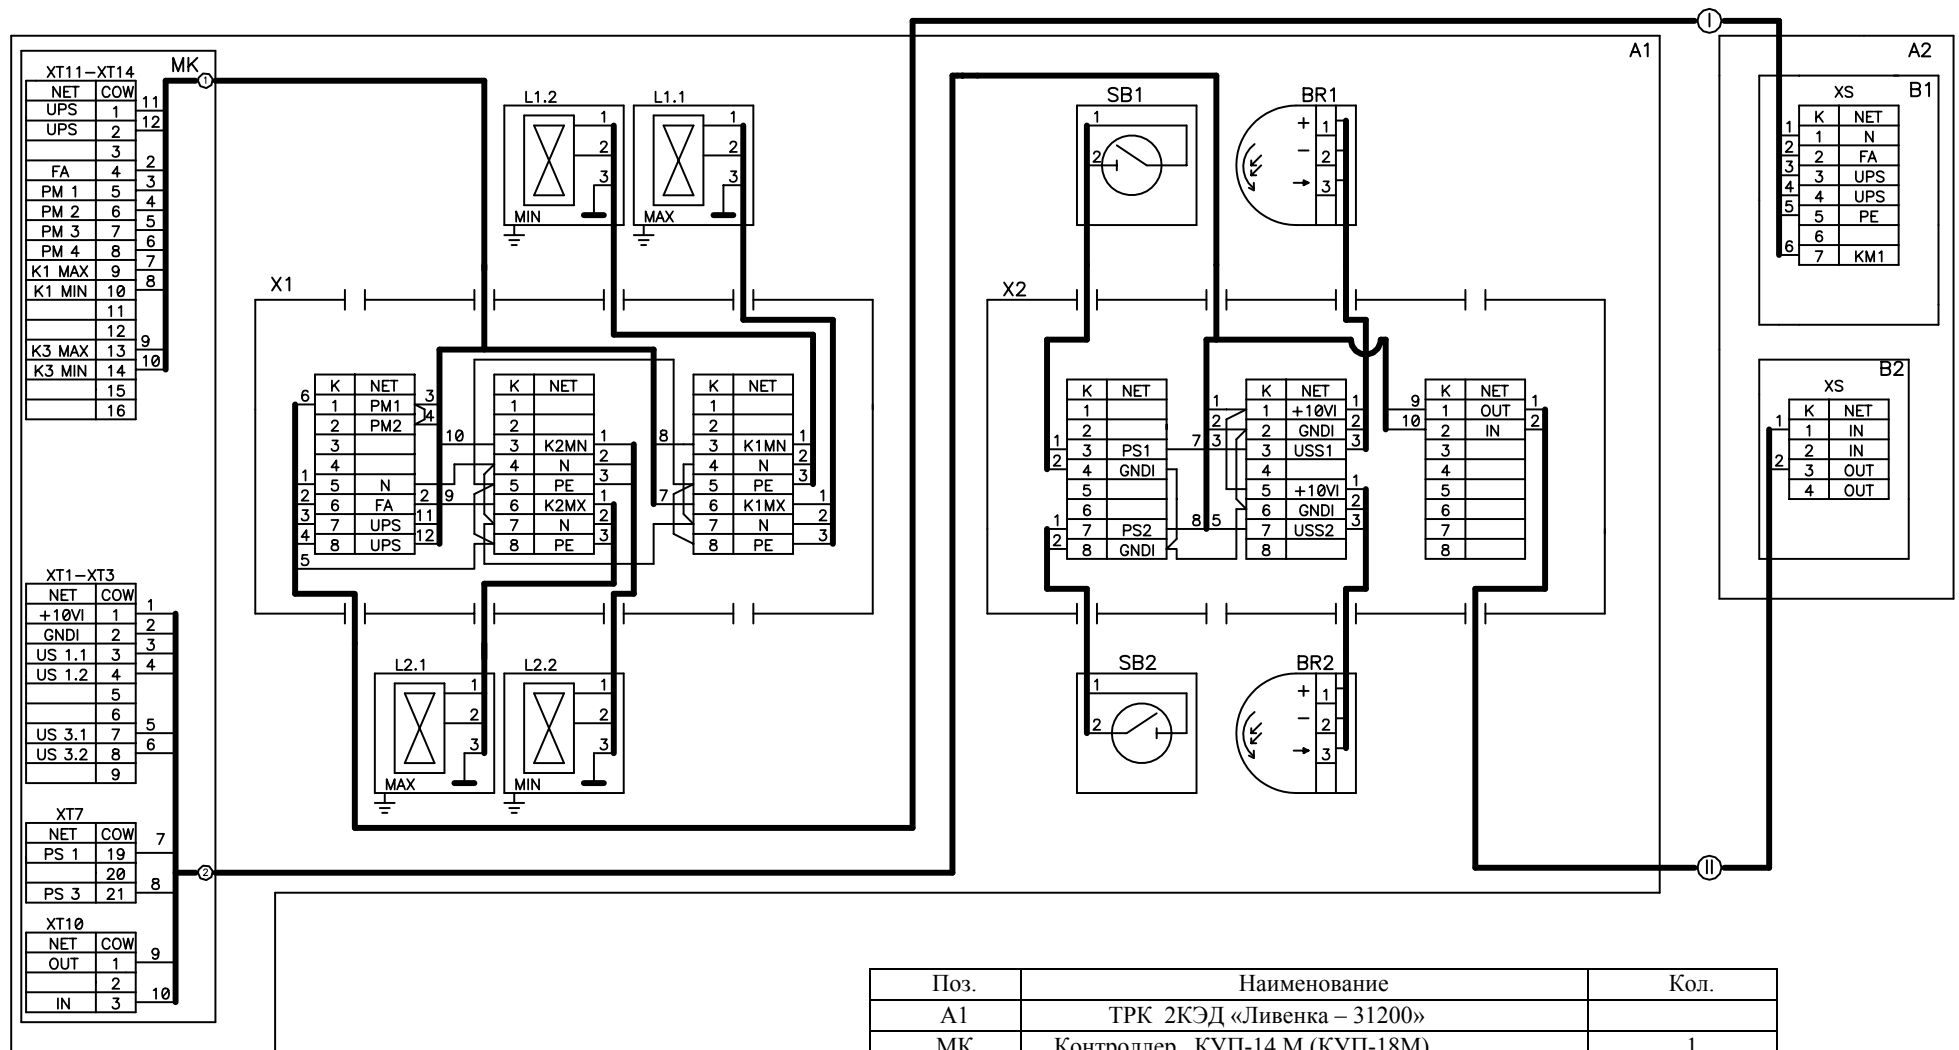

Поз.	Наименование	Кол.
A1	ТРК 2КЭД «Ливенка – 31200»	
MK	Контроллер КУП-14 М (КУП-18М)	1
X1-X2	Коробка соединительная КП 24	2
SB1-SB2	Кнопка пуск/стоп	2
BR1-BR2	Датчик индуктивный	2
L1.1,L2.1	Соленоид клапана снижения	2
L1.2,L2.2	Соленоид клапана отсекателя	2
A2	Операторная	
B1	Шкаф электрический	Согл. заказа
B2	ПДУ «Весна-ТЭЦ» (Контроллер «Весна-ТЭЦ2»)	Согл. заказа

1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. Кабель позиции I, II прокладывать раздельно в металлических трубах.

2 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.