


Схема электрическая общая ТРК 2КЭД1 «Ливенка-32220».

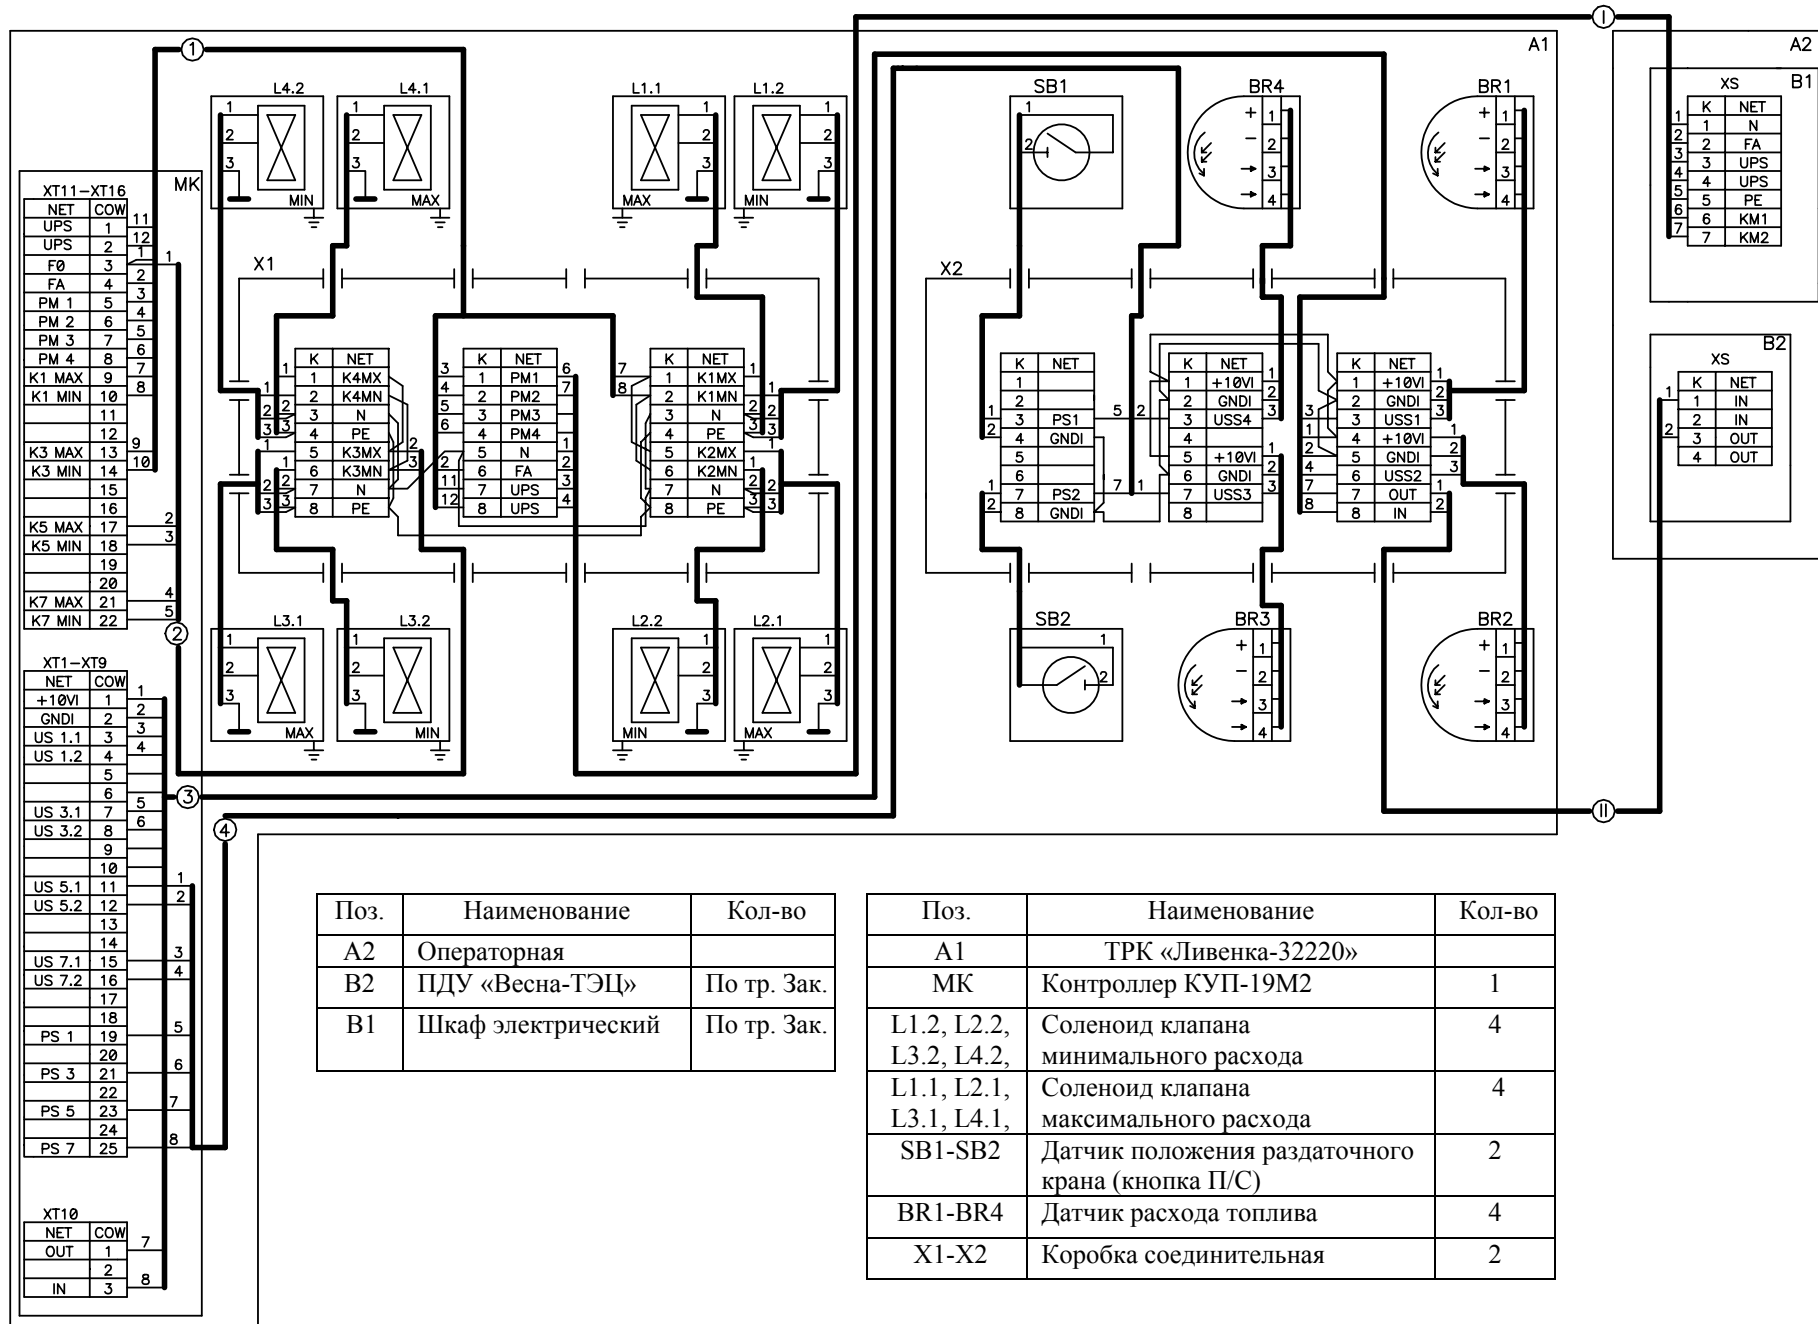

1. Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм². Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.
2. При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X2 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.