


Схема электрическая общая ТРК 2КЭД «Ливенка-33600»

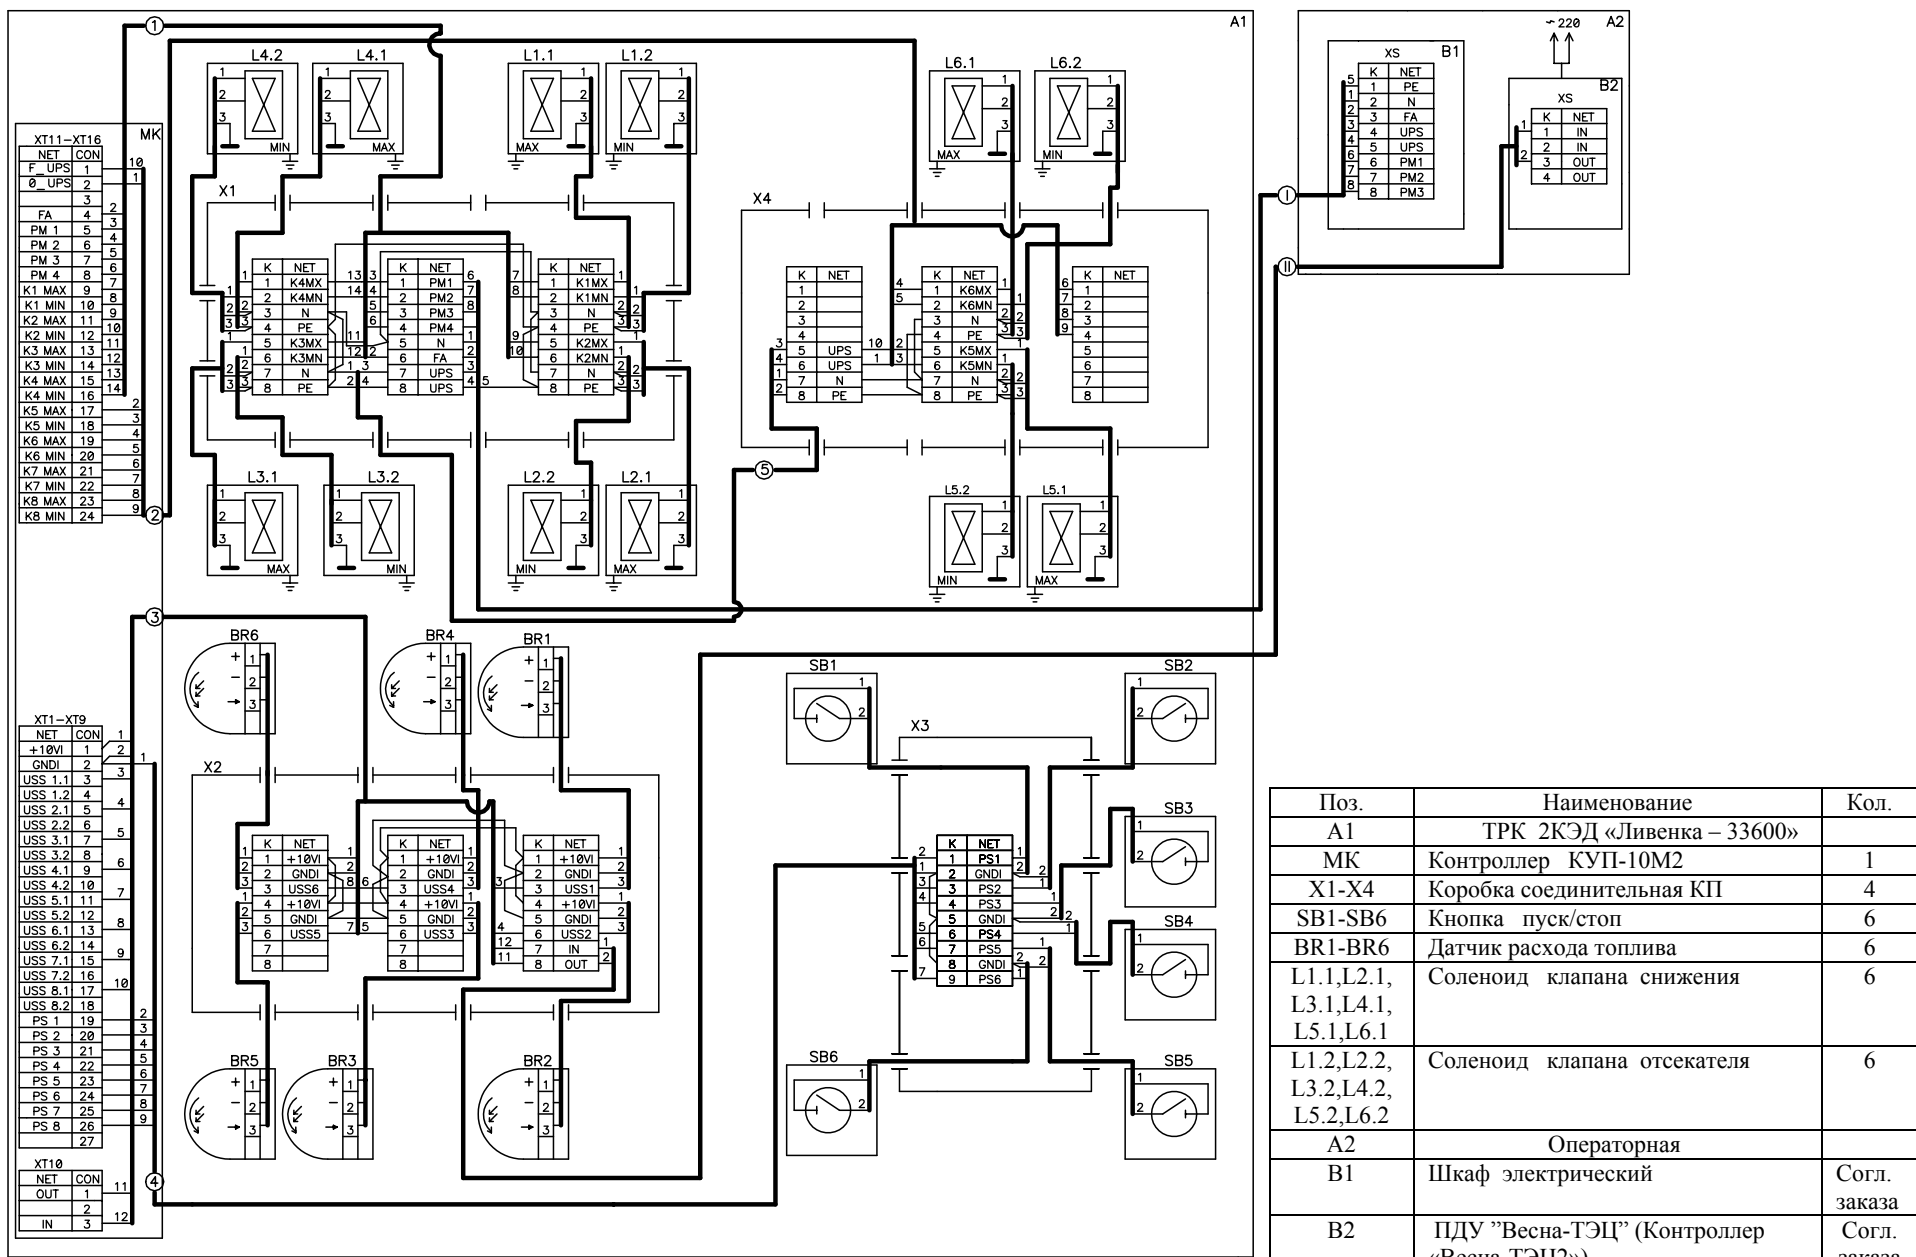

1 Кабель позиции II сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

2 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.