


Схема электрическая общая ТРК 2КЭД «Ливенка-33601»

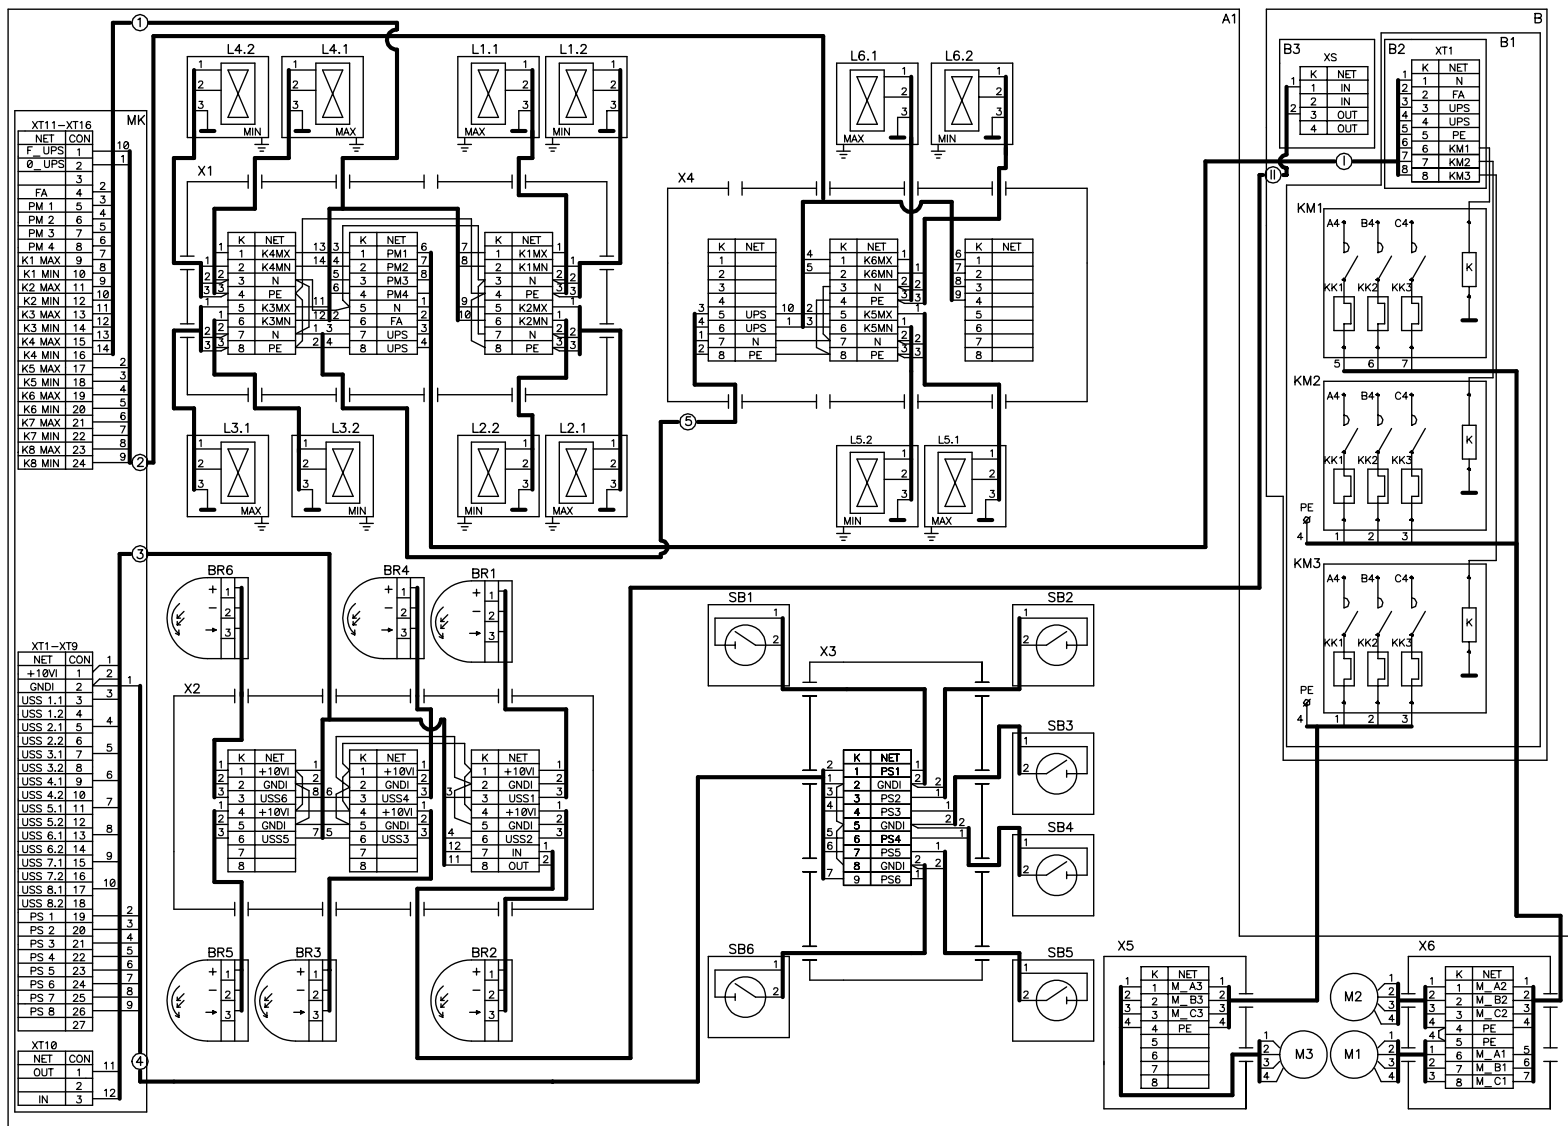

Поз.	Наименование	Кол.
A1	ТРК 2КЭД «Ливенка – 33601»	
MK	Контроллер КУП-10 M2	1
X1-X6	Коробка соединительная КП	6
SB1-SB6	Кнопка пуск/стоп	6
BR1-BR6	Датчик расхода топлива	6
M1-M3	Электронасосы БШМ-100	3
L1.1,L2.1,L3.1,L4.1, L5.1,L6.1	Соленоид клапана снижения	6
L1.2,L2.2,L3.2,L4.2, L5.2,L6.2	Соленоид клапана отсекателя	6

В	Операторная	
B1	Шкаф электрический	Согл. Заказа
B3	Контроллер «Весна-ТЭЦ2»	Согл. Заказа

1. Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.
2. При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X2 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.